ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ **« Э Л Е К Т Р О П Р О М»**

Тел. (8352) 50-94-02, 50-93-15; факс 50-91-38
ИНН 2130046063 КПП 213001001 р/с 40702810575020034195
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3, офис 1.
в Чувашском ОСБ № 8613 г. Чебоксары к/с 30101810300000000609 БИК 049706609
www.elektroprom.com
E-mail: lavrelektro@mail.ru, info@elektroprom.com,

НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
электро пром
428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3
(8352)509315, (8352)509138
elektroprom.com, elecktroprom@rambler.ru, lavrelektro@mail.ru

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМИ НАСОСОМИ СУПН

- Системы управления погружными и повысительными
- (для второго подъёма) насосами делятся на виды:
- 1. Для погружных и перекачивающих насосов (СУПН-1 и СУПН-2)
- 2. Для повысительных насосных станций второго подъёма
- (СУПН-3)

СУПН-1 – система управления погружным насосом на основе регуляторов (преобразователей) частоты. Шкаф устанавливается в любом помещении, недоступном для посторонних лиц, в том числе и не отапливаемом. При отсутствии помещения шкаф может поставляться в блок-боксе. Система управления погружным насосом (СУПН) предназначена для обеспечения электро-снабжения, управления работой и защиты от аварийных режимов работы водопогружного насоса (ВПН) в сетях водоснабжения небольших населенных пунктов (малых городов, поселков, сельских поселений).

СУПН-1 оснащен преобразователем частоты, который регулирует скорость вращения двигателя насоса в соответствии с уровнем давления, регистрируемого датчиком давления с аналоговым выходом, тем самым, поддерживая заданное давление в водонапорной системе независимо от интенсивности водоразбора.

Применение в составе СУПН-1 современного высокоинтеллектуального и надежных преобразователей частоты, обеспечивает высокое энергосбережение в сравнении с традиционными способами регулирования давления в сетях водоснабжения, а также все необходимые защиты двигателя и погружного насоса.

НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
электро пром
428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3
(8352)509315, (8352)509138
elektroprom.com, elecktroprom@rambler.ru, lavrelektro@mail.ru

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ НАСОСОМ СУПН

Долгое время единственным решением по обеспечению водоснабжения малых населенных пунктов, аграрных и промышленных предприятий было использование водонапорной башни системы Рожновского и иных напорных резервуаров. Однако эксплуатация выявила ряд принципиальных недостатков, хорошо известных работникам ЖКХ: трудоемкость монтажа, невозможность регулирования давления, протекания, переливы и промерзание в зимний период, частые выходы погружного насоса из строя.Один из недостатков данной технологии–существенные капитальные вложения. При внедрении новой технологии водоснабжения капитальные вложения снижены в 5–8 раз. При этом также снижаются эксплуатационные расходы–за счет снижения потребления электроэнергии на 25%.

Современные технические решения позволили разработать совершенно иной подход к водо-снабжению. Это станции управления погружным насосом на основе регуляторов (преобразова-телей) частоты вращения насоса. Данный подход позволяет полностью отказаться от водона-порной башни как регулирующего звена.

Внедрение новой технологии обеспечивается установкой шкафа

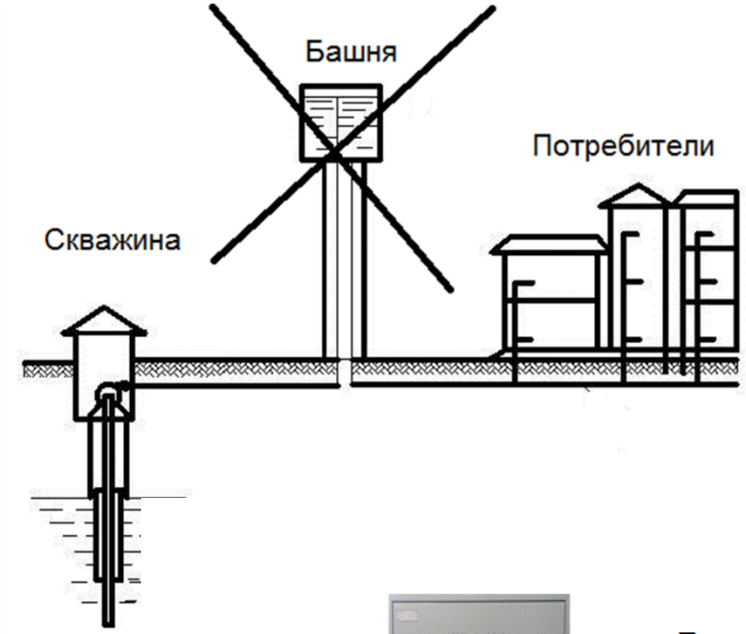

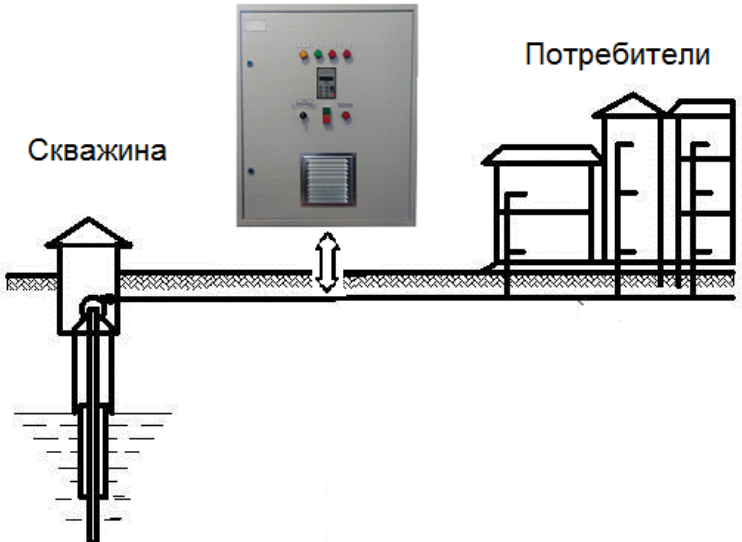

НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ЭЛЕКТРО ПРОМ
428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3
(8352)509315, (8352)509138
elektroprom.com, elecktroprom@rambler.ru, lavrelektro@mail.ru

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ НАСОСОМ СУПН1

НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
электро пром
428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3
(8352)509315, (8352)509138
elektroprom.com, elecktroprom@rambler.ru, lavrelektro@mail.ru

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ НАСОСОМ СУПН2

- СУПН-2
- В отличие от СУПН-1, СУПН-2 оснащен устройством плавного пуска, который плавно регулирует темп нарастания пускового тока при пуске, а также осуществляет плавный останов двигателя насоса, тем самым, значительно увеличивая ресурс электропривода и исключая гидроудары в системе водоснабжения. Иметься как трехфазное исполнение так и однофазное. Чаще применяется с водонапорными башнями в системах водоснабжения сельских населённых пунктов, но и в системах где есть водоподготовка.

НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
электро пром
428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3
(8352)509315, (8352)509138
elektroprom.com, elecktroprom@rambler.ru, lavrelektro@mail.ru

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ НАСОСОМ СУПН2

НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
электро
пром
428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3
(8352)509315, (8352)509138
elektroprom.com, elecktroprom@rambler.ru, lavrelektro@mail.ru

Системы управления для погружного насоса «СУНП-14-СУЗ-5074М»

- Система управления (СУ) предназначена для обеспечения электроснабжения и управления работой погружного насоса, установленного в артезианской скважине. Иметься возможность дистанционное управления СУПН -14-СУЗ с помощью оболочных сервисов, можно наблюдать, управлять и видеть сообщения об аварии.

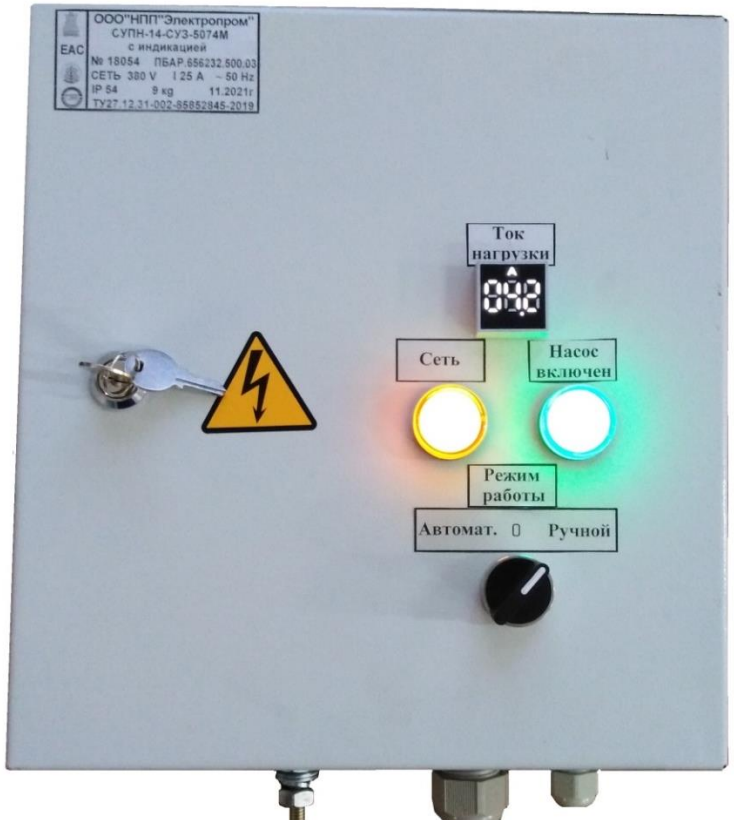

НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
электро пром
428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3
(8352)509315, (8352)509138
elektroprom.com, elecktroprom@rambler.ru, lavrelektro@mail.ru

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ НАСОСОМ ОДНОФАЗНЫЙ СУПН-5

СУПН-5 – система управления однофазным погружным насосом на основе регуляторов (преобразователей) частоты. Шкаф устанавливается в любом помещении, недоступном для посторонних лиц, в том числе и не отапливаемом. При отсутствии помещения шкаф может поставляться в блок-боксе. Система управления погружным насосом (СУПН) предназначена для обеспечения электроснабжения, управления работой и защиты от аварийных режимов работы однофазного водопогружного насоса, в сетях водоснабжения небольших населенных пунктов (поселков, сельских поселений).

СУПН-5 - оснащен однофазным преобразователем частоты, который регулирует скорость вращения двигателя насоса в соответствии с уровнем давления, регистрируемого датчиком давления с аналоговым выходом, тем самым, поддерживая заданное давление в водонапорной системе независимо от интенсивности водоразбора.

Иметься возможность дистанционное управления СУПН -5 с помощью оболочных сервисов, можно наблюдать, управлять и видеть сообщения об аварии.

НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
электро пром
428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3
(8352)509315, (8352)509138
elektroprom.com, elecktroprom@rambler.ru, lavrelektro@mail.ru

Для повысительных насосных станций и систем орошения (второй подъём) - СУПН-3

- СУПН-3 - система управления повысительными насосами на основе регуляторов (преобразователей) частоты.
- Система управления повысительными насосами (СУПН-3) предназначена для обеспечения электроснабжения, управления работой и защиты от аварийных режимов работы повысительного насоса в сетях водоснабжения населенных пунктов (городов, поселков, сельских поселений).
- СУПН-3 оснащен преобразователем частоты, который регулирует скорость вращения двигателя насоса в соответствии с уровнем давления, регистрируемого датчиком давления с аналоговым выходом, тем самым, поддерживая заданное давление в водонапорной системе независимо от интенсивности водоразбора с каскадным включение насосов и их чередование.

НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3
(8352)509315, (8352)509138
elektroprom.com, elecktroprom@rambler.ru, lavrelektro@mail.ru

Автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления

- Автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления водозабора представляет собой интегрированную, иерархическую систему управления и предназначена для дистанционного мониторинга и автоматического управления насосами артезианских скважин, повысительных насосов.

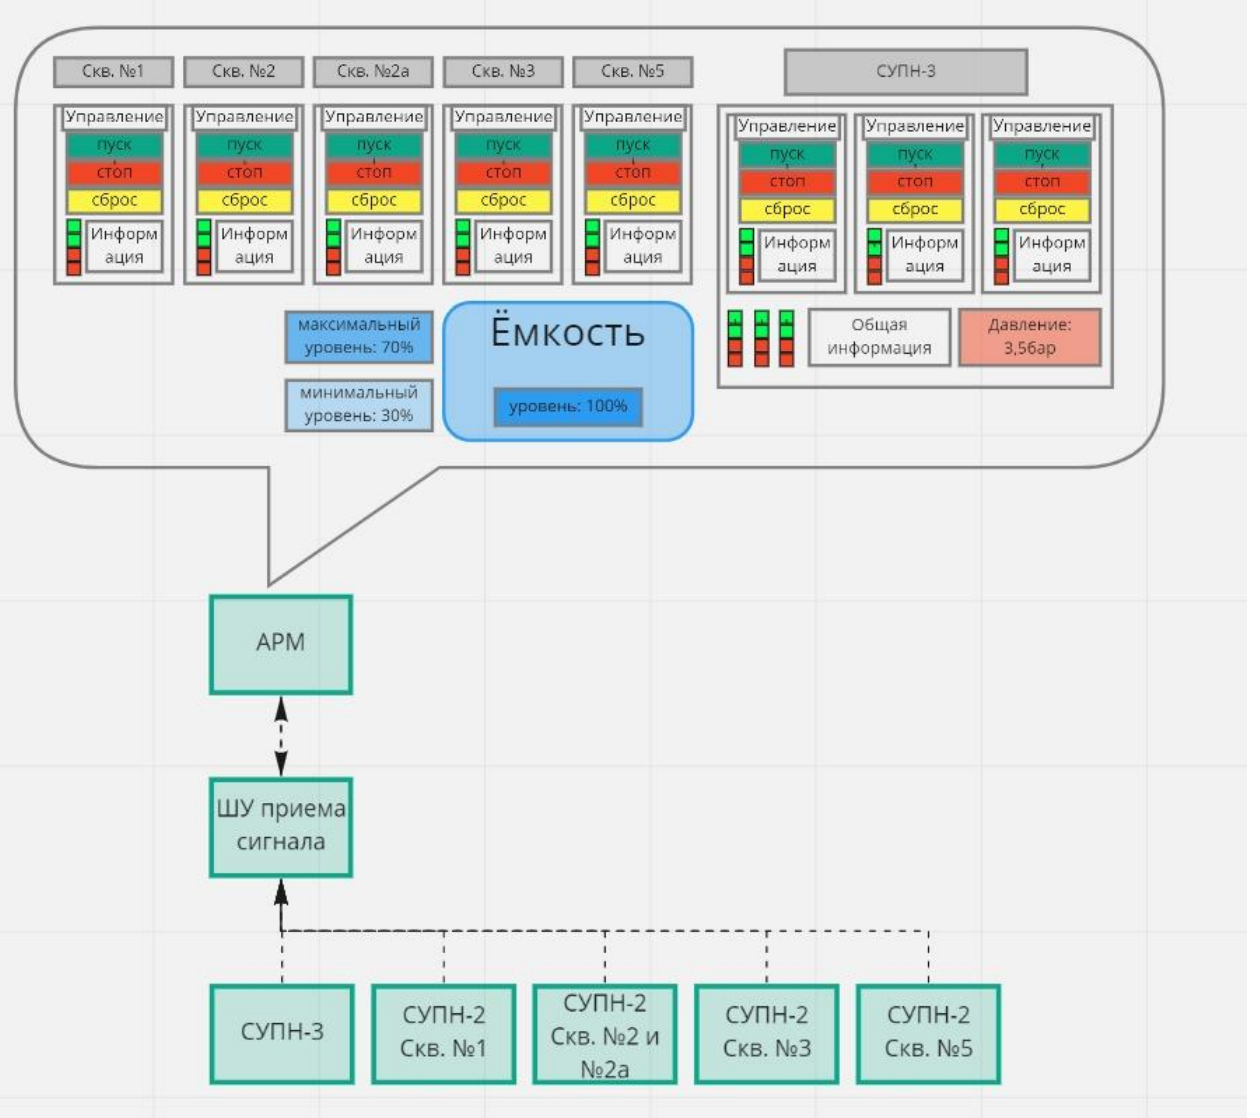

НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
электро пром
428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3
(8352)509315, (8352)509138
elektroprom.com, elecktroprom@rambler.ru, lavrelektro@mail.ru

Автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления

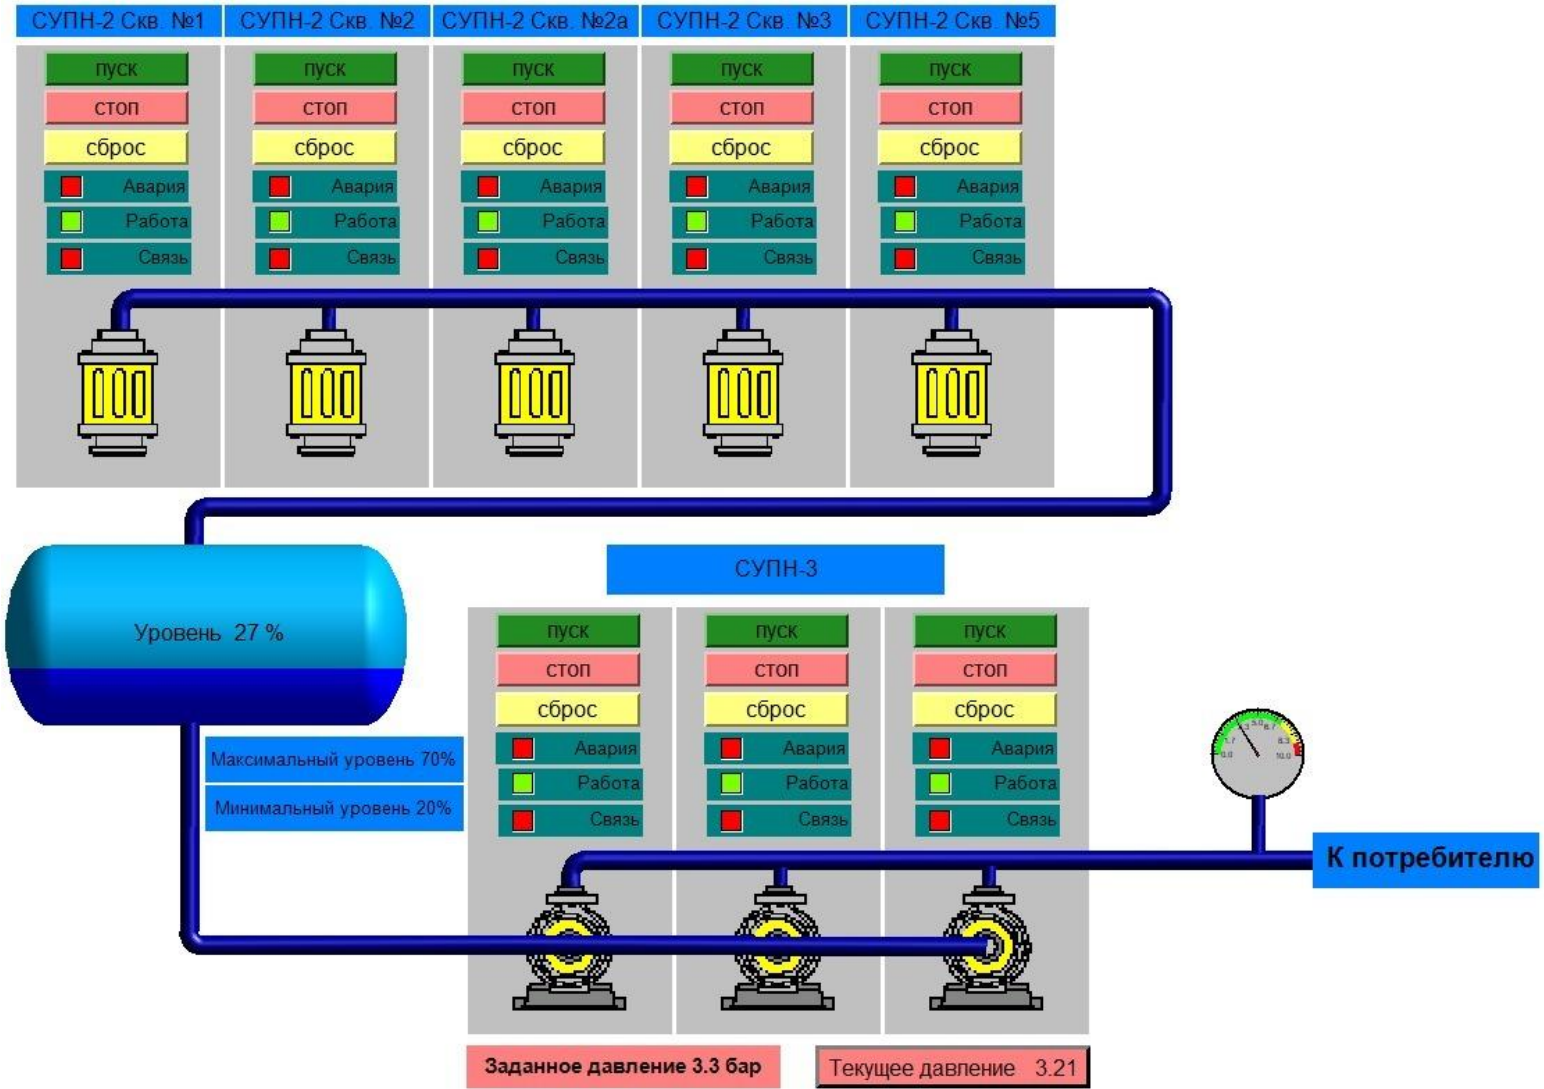

НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
электро пром
428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3
(8352)509315, (8352)509138
elektroprom.com, elecktroprom@rambler.ru, lavrelektro@mail.ru

Автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления

- Основные задачи АСОДУ:
- - Поддержание заданного технологического режима и нормальной работы оборудования
- - Сигнализация отклонений и нарушений заданного технологического режима
- - сигнализация аварийных ситуаций на контролируемом объекте
- Цели АСОДУ:
- -Обеспечение оптимального режима подачи воды
- - Продление ресурса работы электродвигателей насосов
- - Снижение затрат на эксплуатационные расходы

- АСОДУ позволяет оператору контролировать работу системы управления насосами визуально на мониторе компьютера:
- - режим работы (автоматический, ручной);
- - состояние насоса (работа, авария, останов);
- - текущее давление воды в трубопроводе;
- - уставку давления воды в трубопроводе.
- Оператор дистанционно может задавать уставку давления воды.
- Информация об аварии приходит с расшифровкой вида аварии. Оператор имеет возможность сброса аварии частотного преобразователя дистанционно.
- В системе предусмотрено ежесуточное почасовое архивирование значений текущего давления, уставки давления, возможных аварий и режима работы в формате Excel. Интервал архивирования оператор может задавать самостоятельно.

НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
электро пром
428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3
(8352)509315, (8352)509138
elektroprom.com, elecktroprom@rambler.ru, lavrelektro@mail.ru

Автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления

- В основу автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления заложена разработка «программно-технический комплекс» НПП «Электропром» Компоненты :
- 1. Система автоматического управления насосной станцией обеспечивает ведение управляющего алгоритма и алгоритмов автоматического регулирования, обеспечение технологических блокировок, защит и сигнализации, отображение информации о ходе процесса и возникающих неисправностях, а также накопление и передачу данных о ходе технологического процесса на диспетчерский уровень. Имеет в своем составе программируемый контроллер, а также модули ввода аналоговых и дискретных сигналов и вывода команд управления исполнительными механизмами, органы управление, которые позволяют осуществлять ручное управление режимами работы насосных агрегатов и исполнительными механизмами при пуско-наладке и ремонте.
- 2. Система силовой коммутации (преобразователь частоты, контакторы, устройства плавного пуска, автоматические выключатели, тепловые реле), обеспечивающая силовую коммутацию и защиту насосных агрегатов от перегрузок.
- 3. АКВА-коммутатор обеспечивает связь с верхним уровнем. В состав коммутатора входит программируемый контроллер, осуществляющий беспроводную передачу данный по каналу GSM/GPRS на АКВА-АРМ диспетчера.
- 4.Модуль АКВА-АРМ представляет собой GPRS-контроллер и персональный компьютер с установленным программным обеспечением или даже мобильный телефон.

НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3
(8352)509315, (8352)509138
elektroprom.com, elecktroprom@rambler.ru, lavrelektro@mail.ru

Автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления

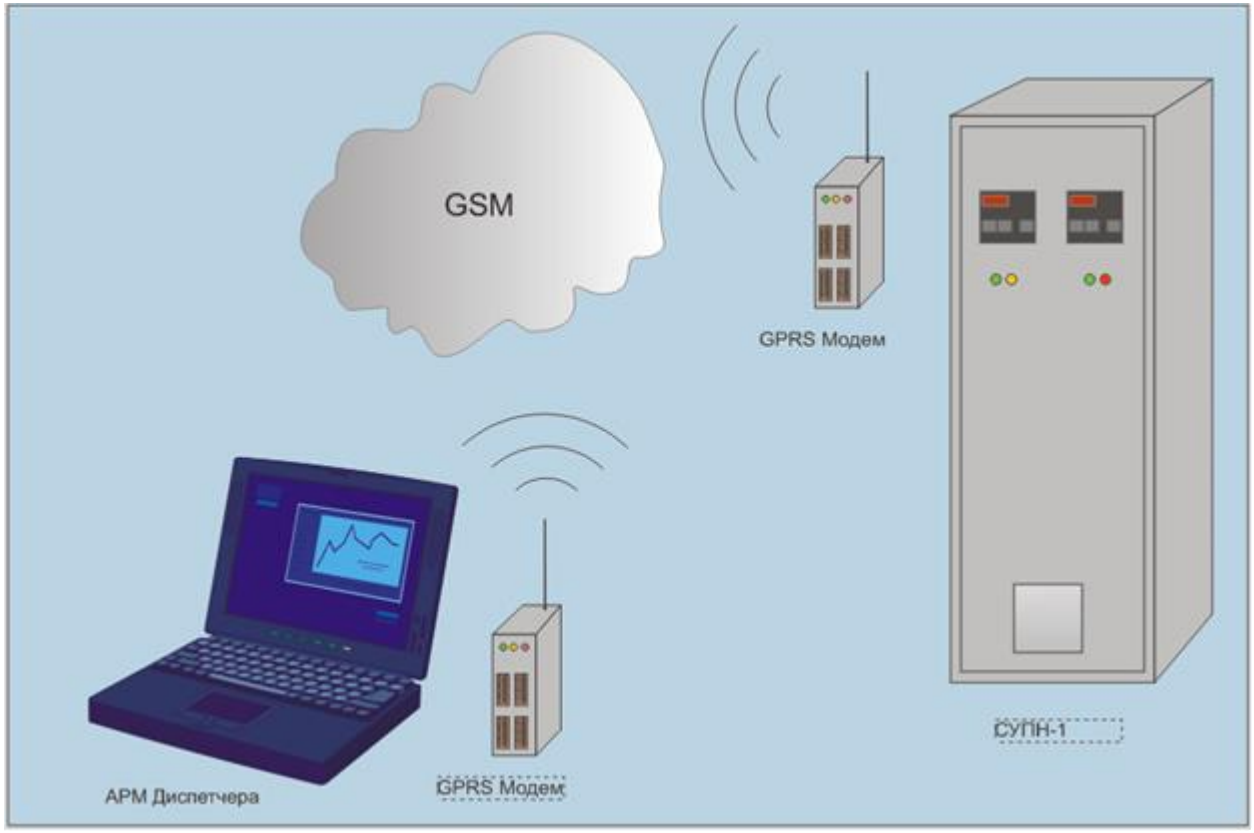

НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЭЛЕКТРОПРОМ
428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3
(8352)509315, (8352)509138
elektroprom.com, elecktroprom@rambler.ru, lavrelektro@mail.ru

Дистанционное управление СУПН с помощью облачных сервисов

- С приложения Owencloud в Playmarket/Appstore

- Для наблюдения доступны:
- 1. Потребляемый ток [I out-x/Ток-x], А.
- 2. Выходная частота преобразователя на насосе [Fout-x/Частота-x], Гц.
- 3. Давление с датчика [P out-x/ Давление-x] Рвых. Бар.
- Для управление доступны:
- 1. Задание давления [P in/ Задание давления], Рзад.
- 2. Включение и выключение насосов (выключить/включить можно в любой момент времени, но алгоритм включит/выключит насос, если будут на то условия) [CMD-x].
- В штатном режиме станция не нуждается в управлении
- В меню также есть раздел «Графики» в котором можно подробно рассмотреть работу станции. Частота, ток, давление.

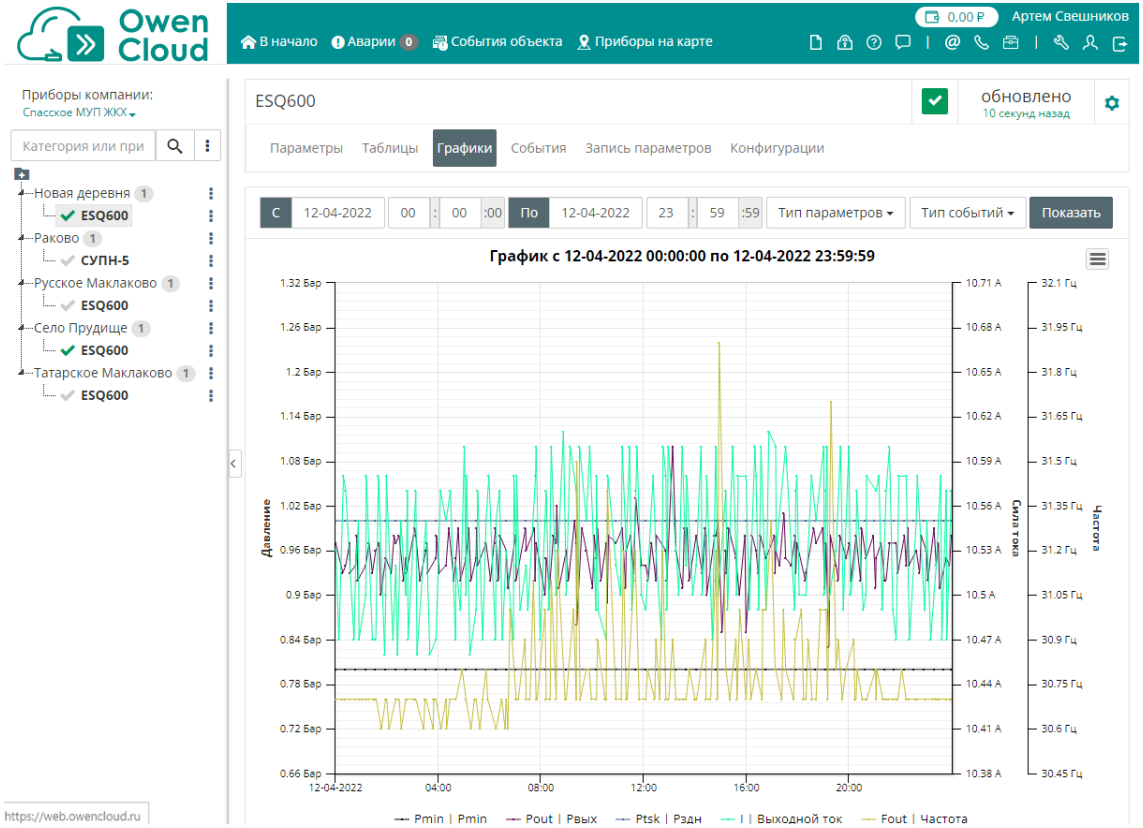

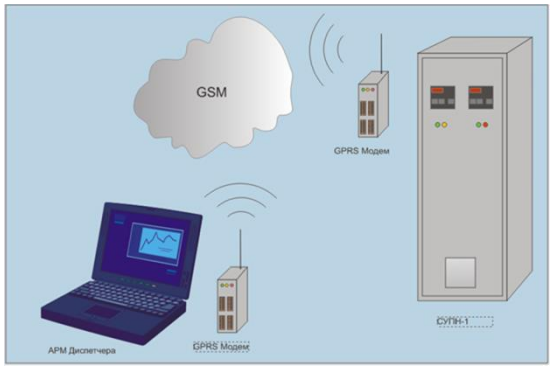

НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3
(8352)509315, (8352)509138
elektroprom.com, elecktroprom@rambler.ru, lavrelektro@mail.ru

Автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления Водоканала г. Мензелинск Республики Татарстан

- Три ветки второго подъёма по два насоса в каждой по 110 кВт.

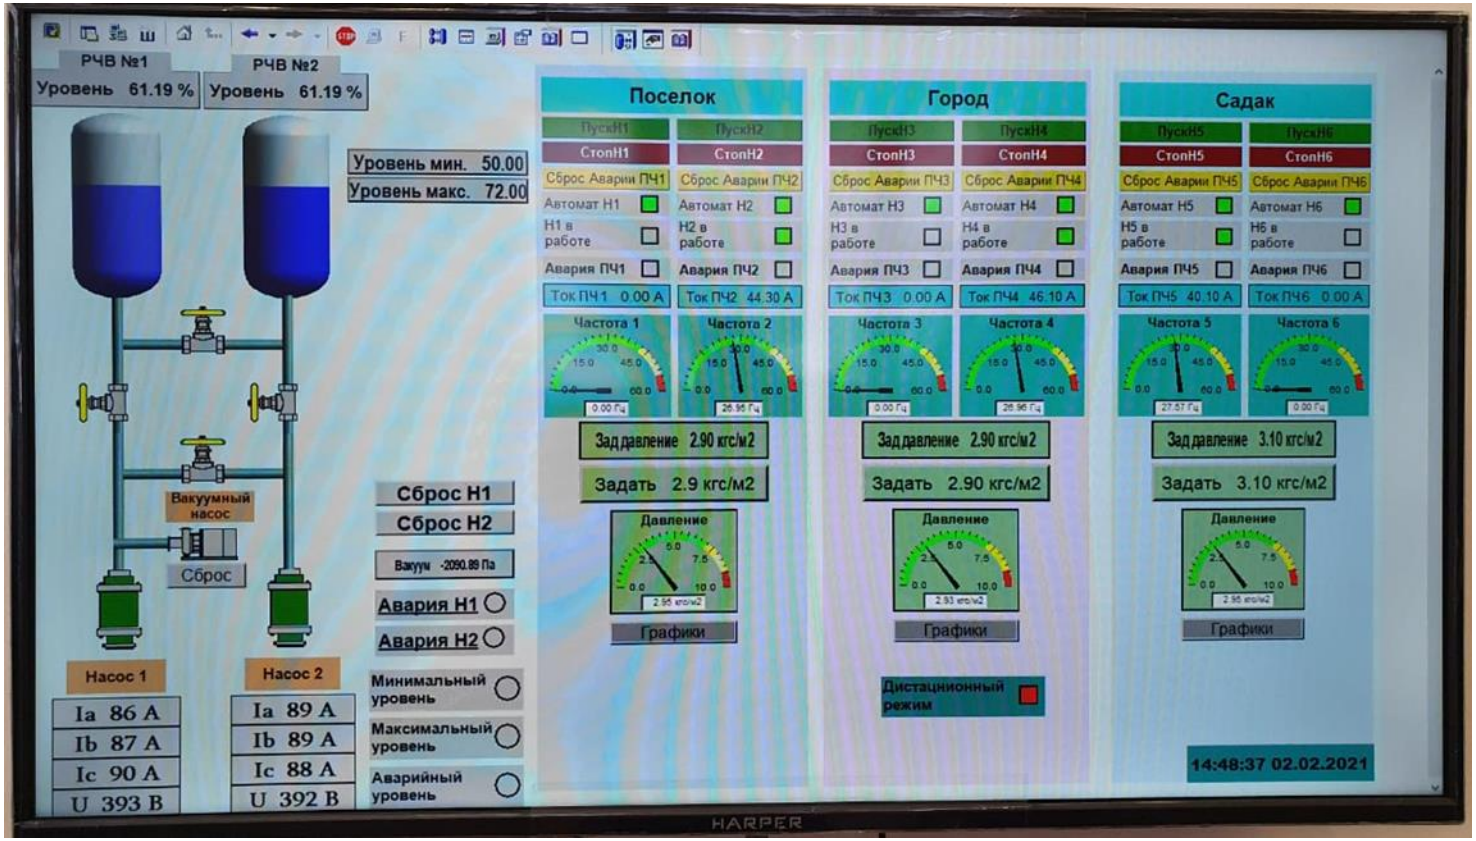

НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
электро пром
428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3
(8352)509315, (8352)509138
elektroprom.com, elecktroprom@rambler.ru, lavrelektro@mail.ru

Автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления Водоканала г. Мензелинск Республики Татарстан

- Три ветки второго подъёма по два насоса в каждой по 110 кВт.

НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
электро пром
428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3
(8352)509315, (8352)509138
elektroprom.com, elecktroprom@rambler.ru, lavrelektro@mail.ru

Повысительные станции водоснабжения для многоэтажных домов

- **СТАНЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ (СВиП)**
- Станция водоснабжения и пожаротушения (СВиП) (далее «станция») предназначены для повышения давления воды и используются в системах водоснабжения объектов ЖКХ, промышленности, сельского хозяйства. Перекачиваемая жидкость – вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых включений, а также близкие к воде по вязкости, плотности, концентрации взвешенных частиц и химической активности жидкости.
- Конструкция
- - Каждый насос в станции оборудован на входе задвижкой (затвором), на выходе – обратным клапаном и задвижкой (затвором);
- - Станция виброизолирована от фундамента и подводящих трубопроводов;
- - На подводящих и отводящих коллекторах установлены необходимые измерительные приборы и датчики;
- - Подводящие и отводящие коллекторы из полипропилена;
- - Станция комплектуется мембранным баком (при необходимости).
- - Станция комплектуются шкафом управления повысительными насосами с преобразователем частоты и программируемым контроллером, под различные системы регулирования;
- - Электронасосы станции защищены от перегрузок по току потребления электродвигателя, недостатков напряжения питания и от работы «в сухую»;
- -Каждая станция поставляется в смонтированном состоянии, готовой к подключению и эксплуатации, за исключением установок с опциями, предусматривающими дополнительную работу по монтажу на объекте заказчика;
- - Базовое исполнение станции СВиП предусматривает минимальную и в то же время достаточную для полноценного функционирования конфигурацию.
- По требованию заказчика станции в базовом исполнении могут быть дополнены специальными возможностями (опциями) и их сочетаниями, позволяющими расширить диапазон их использования в различных областях. По согласованию с заказчиком возможны также исполнения станции с функциональными возможностями, не предусмотренными в списке опций;
- На станцию иметься сертификат соответствия, добровольной сертификации по пожарной безопасности.
- На шкаф управления повысительными насосами, так же иметься сертификат соответствия

НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
электро пром
428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3
(8352)509315, (8352)509138
elektroprom.com, elecktroprom@rambler.ru, lavrelektro@mail.ru

Повысительные станции водоснабжения для многоэтажных домов (СВиП)

Сертификаты соответствия

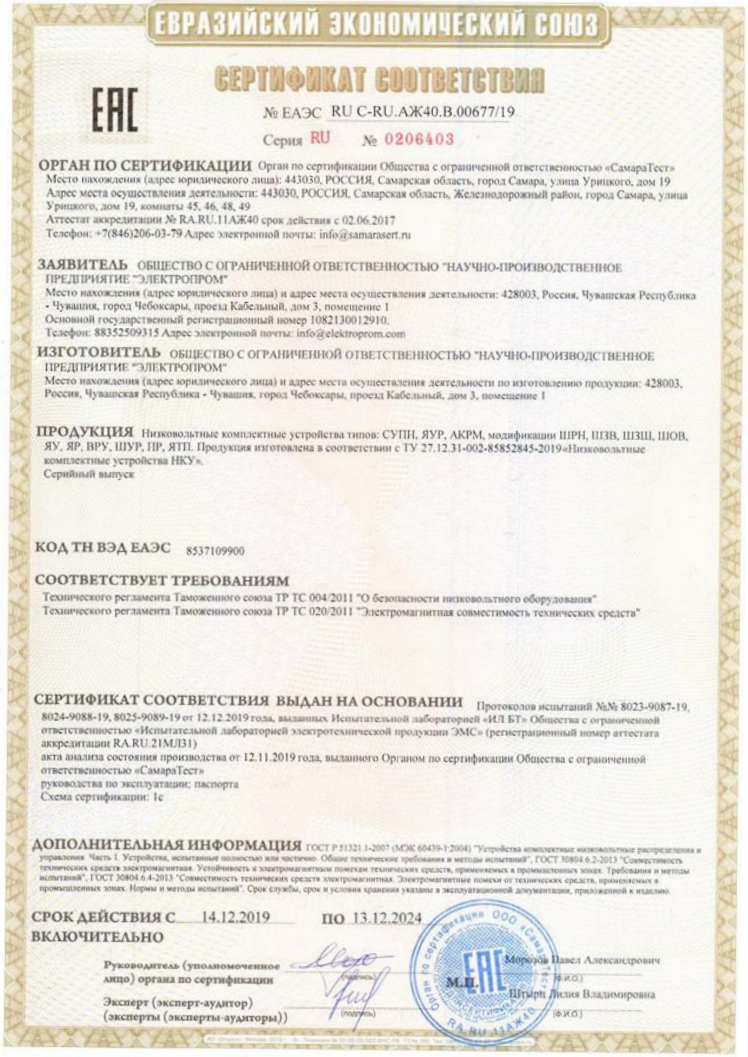

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЕАС

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ40.В.00677/19

Серия RU № 0206403

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест»
Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19
Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 45, 46, 48, 49
Аттестат аккредитации № RA.RU.11АЖ40 срок действия с 02.06.2017
Телефон: +7(846)206-03-79 Адрес электронной почты: info@samarasert.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРОПРОМ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 428003, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проезд Кабельный, дом 3, помещение 1
Основной государственный регистрационный номер 1082130012910.
Телефон: 88352509315 Адрес электронной почты: info@elektroprom.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРОПРОМ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 428003, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проезд Кабельный, дом 3, помещение 1

ПРОДУКЦИЯ Низковольтные комплектные устройства типов: СУПП, ЯУР, АКРМ, модификации ШРН, ШЗВ, ШЗЦ, ШОВ, ЯУ, ЯР, ВРУ, ШУР, ПР, ЯТП. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.12.31-002-85852845-2019«Низковольтные комплектные устройства НКУ».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537109900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 8023-9087-19, 8024-9088-19, 8025-9089-19 от 12.12.2019 года, выданных Испытательной лабораторией «ИЛ БТ» Общества с ограниченной ответственностью «Испытательной лабораторией электротехнической продукции ЭМС» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21МЛ31)
акта анализа состояния производства от 12.11.2019 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест»
руководства по эксплуатации; паспорта
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний", ГОСТ 30804.6.2-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний", ГОСТ 30804.6.4-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний". Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.12.2019 **ПО** 13.12.2024 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Мороз Павел Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Штирп Лилия Владимировна (Ф.И.О.)

RUSSIAN FEDERATION

№ 0022177

ПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.186
(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-положение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Электропром». ОГРН: 1082130012910, ИНН: 2130046063
428003, Российская Федерация, Чувашская Республика – Чувашия, город Чебоксары, Кабельный проезд, дом 3, помещение 1
телефон: +7 (8352) 50-94-02, email: info@elektroprom.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-положение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Электропром». ОГРН: 1082130012910, ИНН: 2130046063
428003, Российская Федерация, Чувашская Республика – Чувашия, город Чебоксары, Кабельный проезд, дом 3, помещение 1
телефон: +7 (8352) 50-94-02, email: info@elektroprom.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУППЪ»
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11
телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Установка водоснабжения и пожаротушения. Выпускаемая по ТУ 42.21.13-002-85852845-2020 «Станция водоснабжения и пожаротушения (СВиП)». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 42.21.13.190

код ТН ВЭД 8413 70 290 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация) ГОСТ 27483-87 «Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол исследований (анализа) № 0204-НСС/ПБ-2020 от 19.08.2020
Испытательная лаборатория ООО «НСС-ГРУППЪ»
аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ04 выдан 23.04.2020

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.08.2020 **по** 20.08.2025

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись, инициалы, фамилия — А.С. Пиверов

Эксперт (эксперты) — подпись, инициалы, фамилия — Д.В. Вашутин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ **« Э Л Е К Т Р О П Р О М»**

Тел. (8352) 50-94-02, 50-93-15; факс 50-91-38
ИНН 2130046063 КПП 213001001 р/с 40702810575020034195
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3, офис 1.
в Чувашском ОСБ № 8613 г. Чебоксары к/с 30101810300000000609 БИК 049706609
www.elektroprom.com
E-mail: lavrelektro@mail.ru, info@elektroprom.com,